

様式 1-1

使用材料等に関する全管連への事前報告書

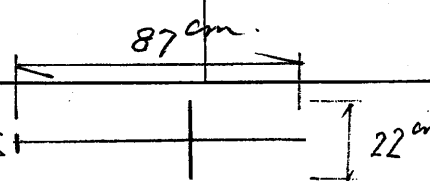
(現在水道施設に使用されている材料)

平成22年 8月26日

全岡管工事業協同組合連合会

会長 大澤 規郎 様

全管連 岡山 都・道・府 県支部
 組合名 岡山市管工設備協同組合

種別	口径	種類	材料手配	備考
公道内給水管	20 mm~25 mm	CP, LP, GP, VLGP <u>PP, VP, SSP</u>	〈災害時復旧工事に 使用する材料〉 支給材 <u>業者持</u>	現在使用されている 管種に○印
	30 mm~50 mm	GP, VLGP, PP, VP, SSP		
配水管	40 mm~50 mm	PP, VP, SSP, VLGP CIP, DIP	(同上) 支給材 <u>業者持</u>	継ぎ手の種類に○印 <u>K, SI, NS</u>
	75 mm~150 mm	PP, VP, SSP, CIP <u>DIP</u>		
	200 mm以上	CIP, DIP, SSP		
サドル付分水栓の形状		<u>ネジ式</u> フランジ式	支給材 <u>業者持</u>	
止水栓の形状		<u>甲型</u> ・ボール式	支給材 <u>業者持</u>	
仕切弁の形状	75 mm以上	<u>ソフトシール弁</u> ・JIS 弁	支給材 <u>業者持</u>	
	300 mm以上	<u>ソフトシール弁</u> ・JIS 弁		
仕切弁の開閉方向		<u>右開き</u> 左開き		
弁栓類蓋開閉器の形状	どんなもので蓋を開けるか具体的に記入ください。 <u>鉄蓋</u> ヤ			
弁栓類蓋の形状		<u>丸型</u> 楕円形 <u>四角</u>		
事業区域内の埋設部の土質	局所的には色々な土質ですが 南部はシルト・粘土。北部は混り砂質土。			

その他特記事項 (災害復旧工事施工にあたり指示事項及び留意すべきこと、等)

大変遅くなつて申し訳ありませんでした。

不明な点は、御連絡下さい

担当 中村