

台風 15 号による静岡市清水区の断水対応について

承元寺取水口(静岡市 HP から抜粋)

被災状況 (9 月 24 日昼ころ)

流木により取水口が閉塞



流木撤去後の状況 (9 月 26 日昼ころ)




宮島橋水管橋(静岡市 HP から抜粋)

被災状況

右岸側橋台の被災により水管橋崩落



仮復旧作業 (9月30日 21:30)

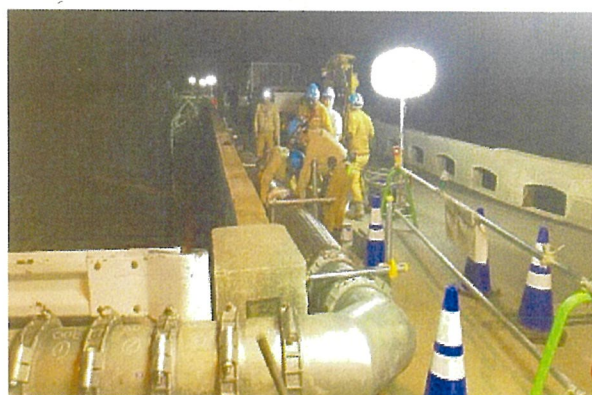

仮復旧完了 (10月1日 9:00)



応急給水活動（静岡市水道局指定工事店協同組合）

9月25日（20：30）



可搬式給水タンク(1t)での給水活動




可搬式給水タンクへの補充に到着した給水車

通水・断水ブロック図（宮嶋橋）

9月29日 jitenn

※水管橋復旧作業中

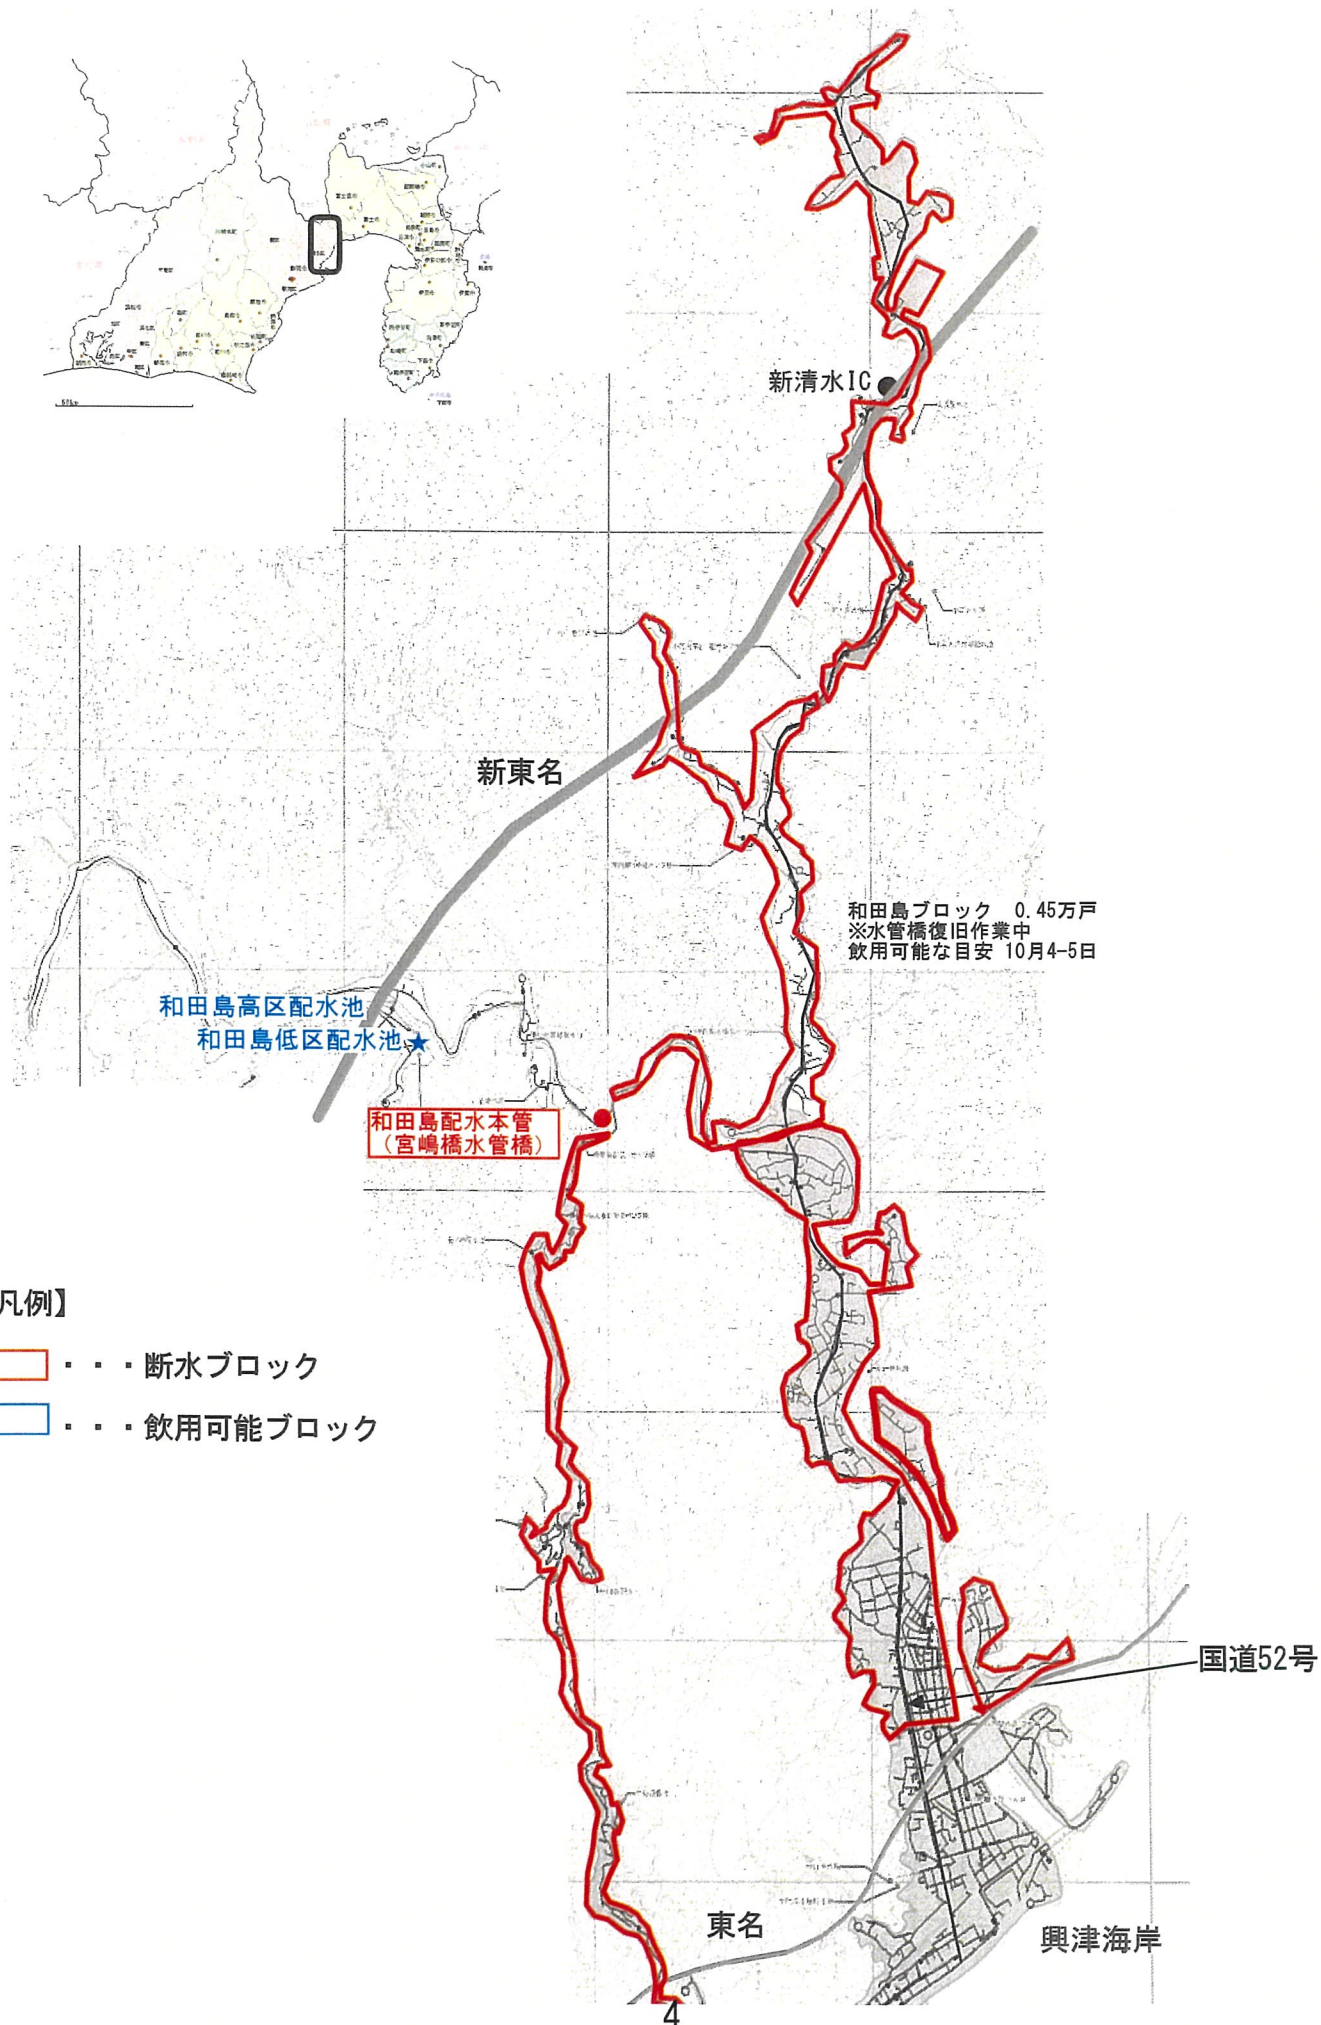



通水・断水ブロック図（承元寺取水口）

9月30日現在

